

Ящик общий УЗ 524.50.60
Паспорт
524.50.60 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Ящик общий предназначен для размещения усилителя, дешифратора, конденсаторного блока и подключения внешнего монтажа и является дополнительной защитой от механических повреждений, проникновения пыли и влаги.

1.2 Ящик общий изготовлен согласно требованиям комплекта конструкторской документации, стандартов и нормативных документов.

1.3 Электрическая прочность изоляции 1000 В.

1.4 Сопротивление изоляции, не менее, 50 МОм.

1.5 Габаритные размеры: 600 мм х 440 мм х 375 мм.

1.6 Масса, не более, 28 кг

2 Комплектность

- Ящик общий УЗ 524.50.60 - 1 шт;

- Паспорт 524.50.60 ПС - 1 экз ;

- Электромонтажный чертеж 524.50.60 МЭ – 1 экз. на 1 изделие

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Ящик общий заводской номер № 2 соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.



- Сертификат на систему управления качеством №80059-5681-19.
Первичная сертификация 13 вересня 2019 р.
Дійсний до 12 вересня 2022 р.


ОТК

МП



Дата выпуска 02.10.2022.

Подпись лица, ответственного за приемку

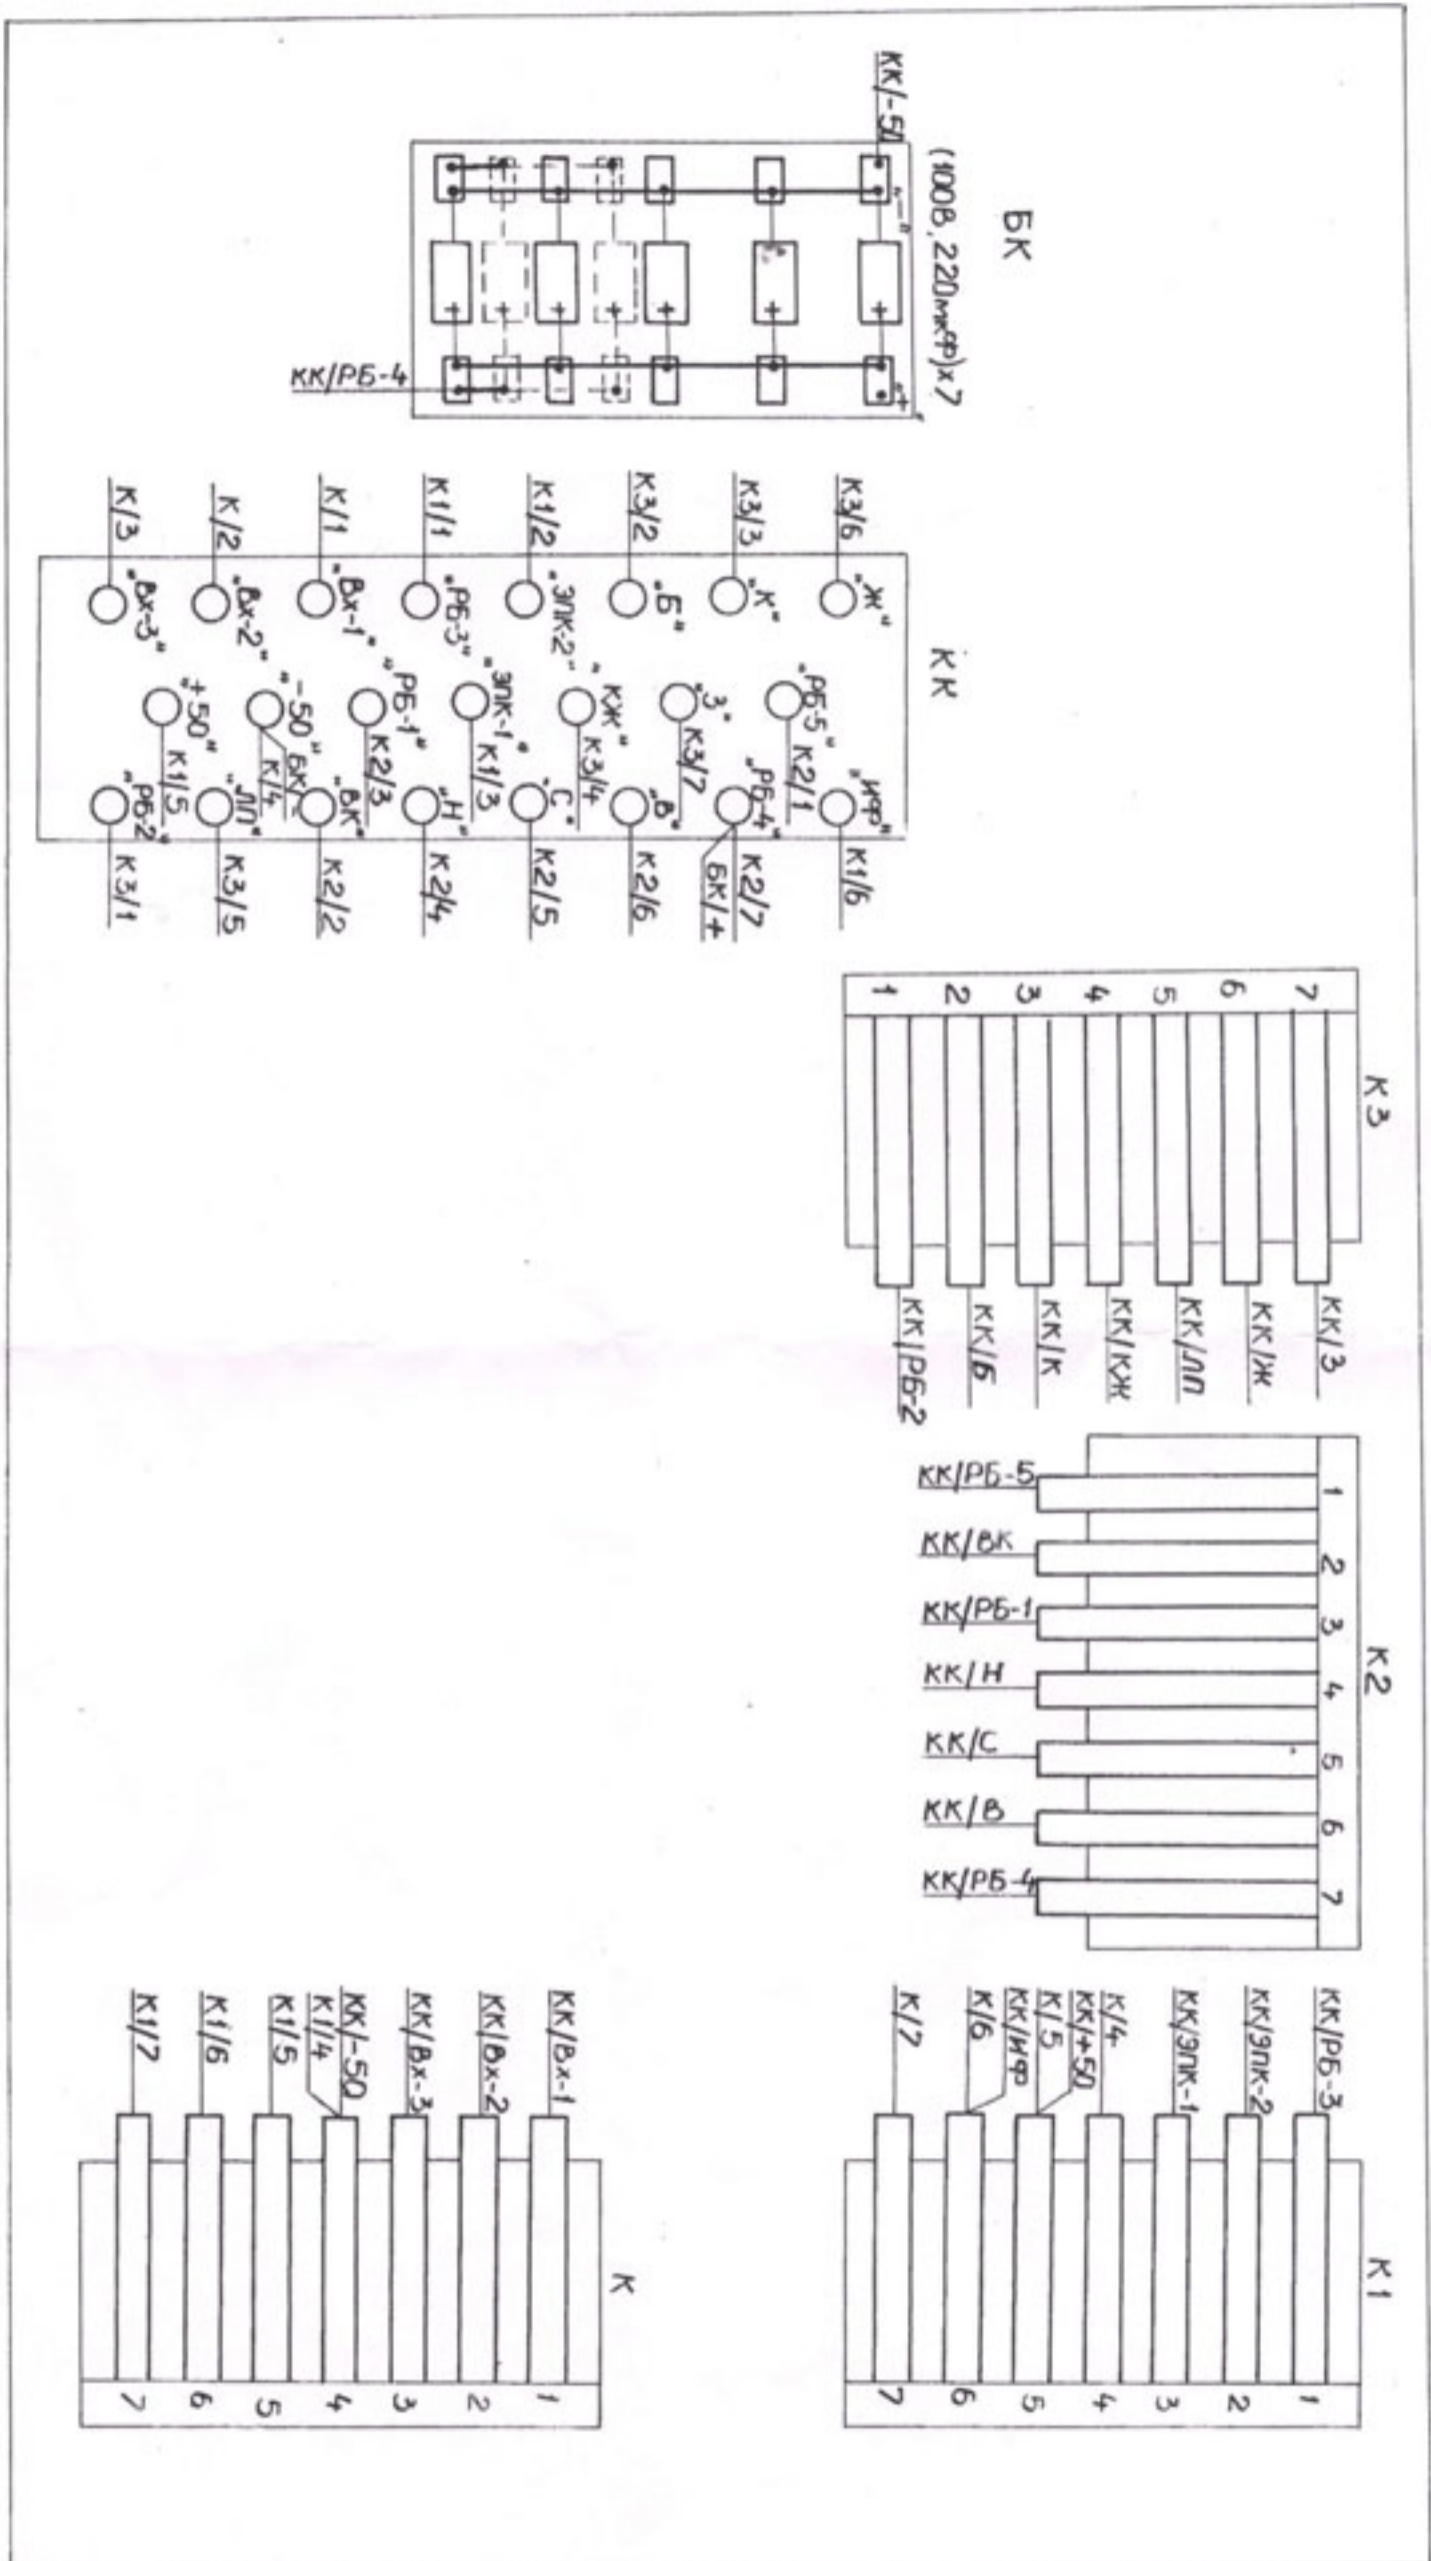

1. Адреса BK/«-» - КК/«-50» и BK/«+» - КК/«РБ-4» выполнить
 отделными переключками, в общий жгут не вводить.
 2. Переключки выполнить проводом НВ 0,75 1 600.

524.50.60 МЭ

Ящик общий

Электромонтажный чертёж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проект.	Т.Констр.	Н.Констр.	Уте			
Ящик общий			Электромонтажный чертёж		Лист 1		
524.50.60 МЭ					ЦАО «Завод «Трансвязь»		

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата